




**PROGETTAZIONE E PRODUZIONE
TERMINALI E ACCESSORI
PER CANNE FUMARIE**



CE
EN 1856-1

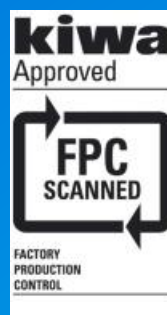



VALERI SRL

DA OLTRE 60 ANNI

www.valerisrl.it

TERMINALI

INDICE

	ATTESTATI 4-7
TERMINALE	MANTELLLO 8-9
TERMINALE	SEMPLICE 10
TERMINALE A	ELEMENTI 11
TERMINALE	LAMELLARE 12
TERMINALE	VENEZIA 13
TERMINALE	VEGA 14
TERMINALE	TRONCO DI CONO 15
	ASPIRATORE EOLICO 16-17
TERMINALE	ANTARES 18
	TERMINALE H 19

ACCESSORI

FALDALE PIOMBO E ALLUMINIO 20-21
SCOSSALINA 22
KIT CONVERSA + AREATORE 23
SCARICO CONDENSA 24
TAPPO MANIGLIA 25
AUMENTO - RIDUZIONE 26
ADATTATORE MP-DP 27
NORME DI MONTAGGIO 28-29

Allianz 

**PRODOTTI COPERTI DA
POLIZZA RESPONSABILITA'
CIVILE DEL PRODUTTORE**



Attestato

Costruttore: **VALERI S.r.l.**
Cesena (FC)


Tipo di sistema fumario: **terminali a tetto**

Rapporto di conformità tecnica nr. **400052**

Modello	Descrizione:
Terminale a tetto	Terminale Venezia (art. 1275)


I sopraindicati sistemi di scarico sono stati esaminati e risultano conformi ai requisiti della norma EN 1856-1/03 e EN 1856-2/03.

San Vendemiano, **14 Settembre 2006**


Daniel Vangheluwe
Vice presidente

Kiwa Gastec Italia Spa.
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)
Tel. 0438 411755 Fax 0438 22428

GASTEC

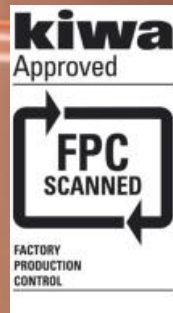

Costruttore:

Valeri S.r.l.
Via Monticino, 50
47023 Cesena (FC), Italia

Rapporto di conformità tecnica nr. **400052**

Descrizione:	Diametro interno [mm]	Modello/ n. disegno	Esito
Terminale Lamellare Ø 80	80	Lamellare_080_sch.idw	A
Terminale Lamellare Ø 130	130	Lamellare_130_sch.idw	A
Terminale Lamellare Ø 200	200	Lamellare_200_sch.idw	A
Terminale Vega Ø 80	80	ManelloB_080_sch.idw	A B
Terminale Vega Ø 130	130	MantelloB_130_sch.idw	A B
Terminale Vega Ø 200	200	MantelloB_200_400_sch.idw	A B
Terminale Antares Ø 80	80	Antares_080.idw	A B C
Terminale Antares Ø 130	130	Antares_130.idw	A B C
Terminale Antares Ø 200	200	Antares_200.idw	A B C
Terminale Aspiratore Ø 100, 130, 200	100, 130, 200	Aspiratore_tecnico.idw	B
Terminale Elementi Ø 80	80	Elementi_080.idw	B
Terminale Elementi Ø 130	130	Elementi_130.idw	B
Terminale Elementi Ø 200	200	Elementi_200.idw	B
Terminale Venezia Ø 80	80	Venezia_080.idw	B
Terminale Venezia Ø 130	130	Venezia_130.idw	B
Terminale Venezia Ø 200	200	Venezia_200.idw	B
Terminale Troncococono Ø 80/130	80	Troncococono_080-130.idw	A
Terminale Troncococono Ø 130/180	130	Troncococono_130-180.idw	A
Terminale Troncococono Ø 200/250	200	Troncococono_200-250.idw	A

Il sopraindicato terminale è stato esaminato e risulta conforme ai requisiti della norma EN 1856-1:2009 esclusivamente per i test effettuati descritti nella tabella sottostante:

Norma di riferimento:	Punto di norma	Esito
EN1856-1:09	6.6.7.3 Flow resistance	Positivo "A"
EN1856-1:09	6.6.8.1 Rain Protection terminal	Positivo "B"
EN1856-1:09	6.6.8.2 Aerodynamic behaviour	Positivo "C"


Kiwa Italia S.p.a.


Sede Legale:
Via Goffredo Mameli, 20
20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

GASTEC

San Vendemiano, 19 Aprile 2011


Ing. R. Karel
Director Product Certification

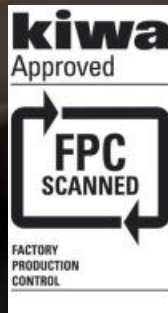

kiwa



Partner for progress

Attestato

Costruttore:

Valeri S.r.l.
Cesena (FC), Italia

Tipo:

terminale a tetto

Rapporto di conformità tecnica nr. **400052**

Descrizione:

Terminale Mantello Art.1270

Il sopraindicato terminale è stato esaminato e risulta conforme ai requisiti della norma EN 1856-1:2003 per i test effettuati indicati nel rapporto di conformità tecnica nr.400052 esclusivamente per quanto riguarda il punto 6.4.8.1 "terminali di protezione dalla pioggia".

Kiwa Italia S.p.a.


Sede Legale:
Via Angelo Maj, 12
20135 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

GASTEC

San Vendemiano, 09 Giugno 2009

Ing. R. Karel
Director Product Certification

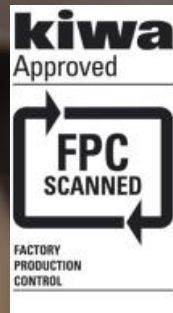

Costruttore: **VALERI S.r.l.**
Cesena (FC)

Tipo di sistema fumario: **terminali a tetto e a parete**


Rapporto di conformità tecnica nr. **400052**

Modello	Descrizione:
Terminale a parete	Fumaiolo H (art.1200)
Terminale a tetto	Fumaiolo girevole (art.1220)
Terminale a tetto	Terminale ad elementi (art.1280)
Terminale a tetto	Fumaiolo semplice con controcono (art.1250 lux)
Terminale a tetto	Fumaiolo semplice (art.1250)
Terminale a tetto	Terminale ad elementi (art.1290)
Terminale a tetto	Aspiratore (art.2001)
Terminale a tetto	Fumaiolo mantello (art.1270)
Terminale a tetto	Fumaiolo mantello con controcono (art.1270 lux)
Terminale a parete	Fumaiolo T (art.1240)

I sopraindicati sistemi di scarico sono stati esaminati e risultano conformi ai requisiti della norma EN 1856-1/03 e EN 1856-2/03.

San Vendemiano, **02 Settembre 2005**


Daniël Vangheluwe
vice presidente.



GASTEC Italia Spa.
Treviso 32/34
31020 San Vendemiano (TV)
Italia



ATTESTATO



Mantello

Valeri

Applicazione del prodotto:

Il terminale Mantello protegge la canna fumaria dall'infiltrazione di acqua piovana e neve, e nel contempo permette la fuoriuscita dei fumi di scarico anche in presenza di forte vento.

Istruzioni di installazione:

Installare sempre sopra l'ultimo elemento verticale della canna fumaria. Fissare con fascetta stringitubo, non utilizzare solo colle siliconiche. L'installazione del terminale deve essere eseguita da personale qualificato.



INOX



RAME

Disponibile con innesto per canne fumarie monoparete sia maschio che femmina, e per canne doppia parete con coibentazione da 25mm. Su richiesta è possibile realizzarli anche per coibentazione da 50mm.

Rispetta la normativa UNI 7129/01 sez. 4-3-3 relativa ai comignoli.

Certificazione CE in base alla normativa EN 1856-1 :



- Resistenza al flusso.
- Rapporto di conformità tecnica "Terminale di protezione dalla pioggia".

Art. **MAT** - mono parete

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400
H	240	240	240	240	260	260	280	280	320	340	340	400	400	418
A	185	185	220	220	260	260	260	300	310	370	420	470	530	610
Hf	165	165	165	165	200	200	200	200	250	250	250	310	310	410

Art. **MDP** - doppia parete

Ø	80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300	300/350	350/400
H	240	260	280	320	340	340	400	400	500
A	220	260	300	310	370	420	470	530	610
Hf	165	200	200	250	250	250	310	310	415

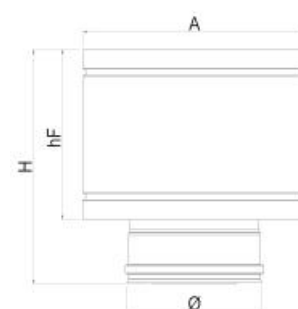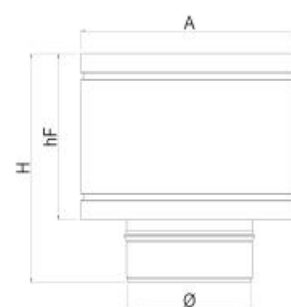


Terminale specifico per essere montato su canne fumarie con coibentazione ad aria-inox o PPs da 10mm.

NOTA: non adatto per essere installato su caldaie a condensazione




aria condensazione - Art. **MDP AC**




Ø	80/100	100/120	130/150	160/180	180/200	200/220	230/250
H	240	240	260	280	320	340	340
A	185	220	260	300	310	370	420
hF	165	165	200	200	250	250	250

Fissare in maniera adeguata in base al materiale di costruzione della canna fumaria quadrata o rettangolare, (es: nel caso di una canna fumaria in laterizio utilizzare tasselli a muro su tutti e quattro i lati) non utilizzare solo colle siliconiche.

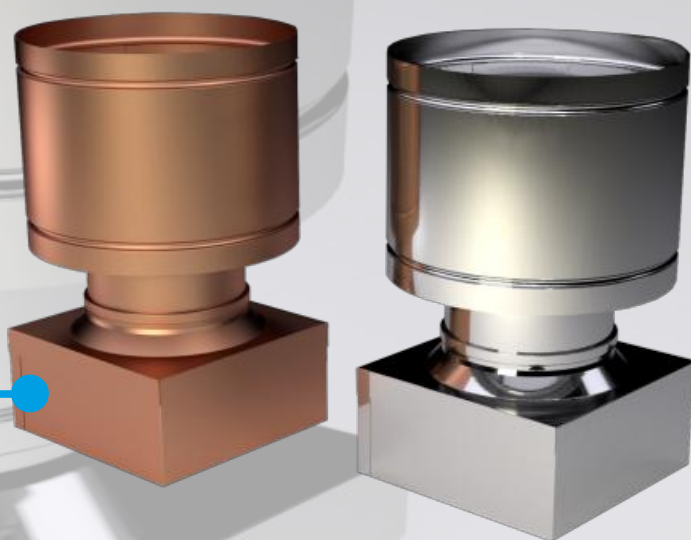

base quadra - Art. **MAQ**

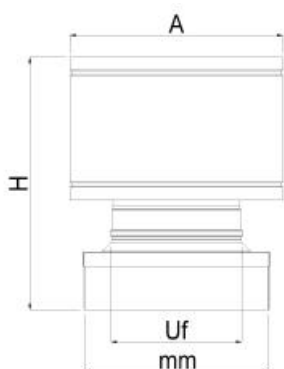

mm	220x220	270x270	320x320	320x420	370x370	420x420	420x520	520x520
H	375	395	455	455	455	455	515	515
A	260	300	370	370	370	420	470	470
Uf	150	180	220	220	220	250	300	300



Semplice
Valeri

Applicazione del prodotto:

Il terminale Semplice è un comignolo particolarmente economico e protegge in maniera sufficiente la canna fumaria dalla pioggia.

Istruzioni di installazione:

Installare sempre sopra l'ultimo elemento verticale della canna fumaria. Fissare con fascetta stringitubo, non utilizzare solo colle siliconiche. L'installazione del terminale deve essere eseguita da personale qualificato.

Disponibile con innesto per canne fumarie monoparete sia maschio che femmina, e per canne doppia parete con coibentazione da 25mm. Su richiesta è possibile realizzarli anche per coibentazione da 50mm.

Certificazione CE in base alla normativa EN 1856-1 :
- Resistenza al flusso.



INOX



RAME



ZINCATO

Art. SEM - mono parete

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400
H	185	205	205	205	210	210	215	225	235	250	260	285	310	340
A	180	230	265	265	265	265	265	320	320	400	400	500	600	600
He	50	70	70	70	75	75	80	90	100	115	125	150	175	200


Art. SDP - doppia parete

Ø	80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300	300/350	350/400
H	195	200	215	225	250	250	275	300	320
A	265	265	320	320	400	400	500	600	600
He	70	75	90	100	110	125	150	175	200

Art. SDP AC - doppia parete coibentato aria

NOTA: non adatto per essere installato su caldaie a condensazione

Ø	80/100	100/120	130/150	160/180	180/200	200/220	230/250
H	190	185	210	225	235	250	260
A	230	265	265	320	320	400	400
He	70	70	75	90	100	115	125

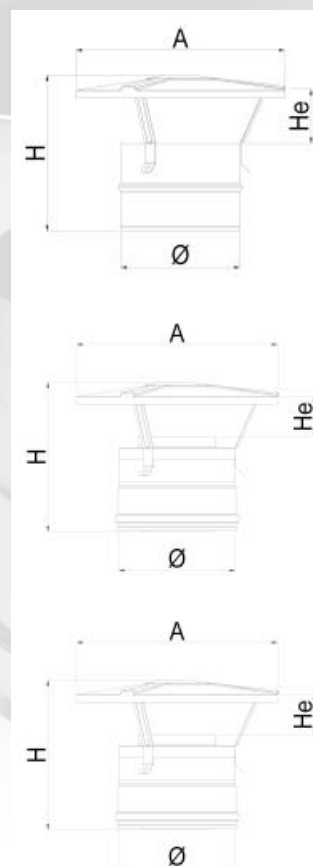



Applicazione del prodotto:

Il Terminale Elementi è un terminale particolarmente curato sotto il profilo estetico. Garantisce una buona fuoriuscita dei fumi di combustione, in particolar modo dei residui di catrame e fuliggine provocati dai camini e stufe a legna, a motivo delle ampie feritoie che separano un elemento dall'altro impedendogli di otturarsi facilmente. Ottimo il suo funzionamento anche in presenza di pioggia intensa e vento.

Nella versione a elementi quadrati o rettangolari (Art. 1290) lo spessore della lamiera, sia in rame che in acciaio inox è di 8/10. Possibilità su richiesta di avere il terminale "ispezionabile", dove l'ultimo elemento superiore non viene saldato ma fissato con una connessione bullonata in acciaio, in modo da facilitare l'ispezione della canna fumaria anche dall'alto senza però dover togliere l'intero terminale.

Istruzioni di installazione:

Installare sempre sopra l'ultimo elemento verticale della canna fumaria. Fissare in maniera adeguata in base al materiale di costruzione della canna fumaria quadrata o rettangolare, (es: nel caso di una canna fumaria in laterizio utilizzare tasselli a muro su tutti e quattro i lati) non utilizzare solo colle silconiche. L'installazione del terminale deve essere eseguita da personale qualificato.

INOX



RAME



Disponibile con innesto per canne fumarie monoparete sia maschio che femmina, e per canne doppia parete con coibentazione da 25mm. Su richiesta è possibile realizzarli anche per coibentazione da 50mm.

Rispetta la normativa UNI 7129/01 sez. 4-3-3 relativa ai comignoli.

Certificazione CE in base alla normativa EN 1856-1 :

- Resistenza al flusso.
- Rapporto di conformità tecnica "Terminale di protezione della pioggia".

mono parete - Art. **ELT**

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400
H	210	210	265	265	265	265	265	325	325	370	370	430	430	480
A	230	230	230	230	230	230	230	265	265	320	400	400	500	500
He	50	50	50	50	50	50	50	55	55	60	60	60	60	60
N°el.	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5




doppia parete - Art. **EDP**


Ø	80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300	300/350	350/400
H	290	290	370	370	370	405	480	480	480
A	230	230	230	230	265	320	400	400	500
He	50	50	50	50	50	62	62	62	62
N°el	3	3	4	4	4	4	5	5	5

base quadra - Art. **ELQ**

mm	220x220	320x320	370x370	420x420	420x520	520x520
H	420	420	420	420	420	420
N°el	4	4	4	4	4	4

possibilità di aggiungere o togliere elementi / possibilità di realizzazione in qualsiasi misura quadrata o rettangolare



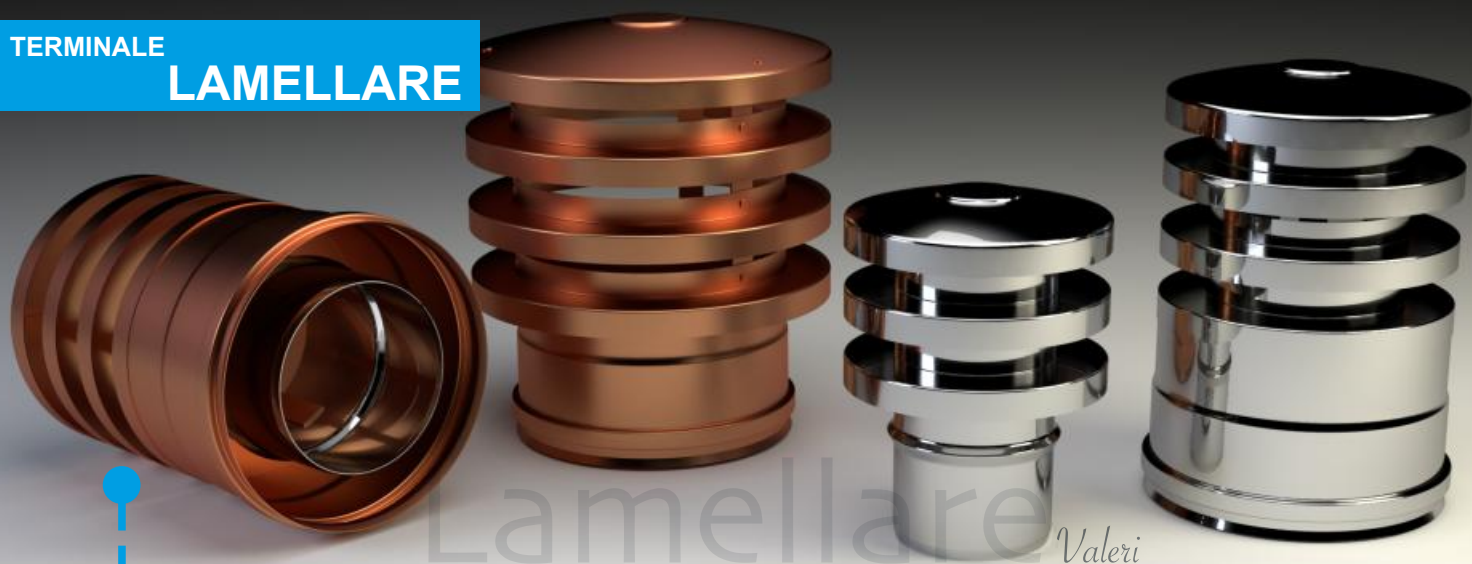

Applicazione del prodotto:

Istruzioni di installazione:

Il Terminale Lamellare è un terminale compatto e moderno, curato sotto il profilo estetico. Garantisce una buona fuoriuscita dei fumi di combustione. Ottimo il suo funzionamento anche in presenza di situazioni climatiche avverse. Possibilità a richiesta di avere il terminale "ispezionabile", dove l'ultimo elemento superiore non viene saldato ma fissato con una connessione bullonata in acciaio, in modo da facilitare l'ispezione della canna fumaria anche dall'alto senza però dover togliere l'intero terminale.

Installare sempre sopra l'ultimo elemento verticale della canna fumaria. Fissare con fascetta stringitubo, non utilizzare solo colle siliconiche. L'installazione del terminale deve essere eseguita da personale qualificato.

Disponibile con innesto per canne fumarie monoparete sia maschio che femmina, e per canne doppia parete con coibentazione da 25mm.

Rispetta la normativa UNI 7129/01 sez. 4-3-3 relativa ai comignoli.

Certificazione CE in base alla normativa EN 1856-1 :
- Resistenza al flusso.

INOX

RAME

Art. **LAM** - mono parete

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350
H	180	215	215	220	220	230	235	275	280	280	320	365	375
A	130	150	180	180	200	200	230	230	250	300	300	350	400
hL	20	20	20	22	22	25	25	25	25	25	25	25	25
N°lam	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	6	7	7




Art. **LDP** - doppia parete

Ø	80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300	300/350	350/400
H	190	230	240	250	290	290	340	380	390
A	130	150	180	200	230	250	300	350	400
hL	20	20	22	25	25	25	25	25	25
N°lamelle	2	3	3	3	4	4	5	6	6

Art. **LDP AC** - doppia parete coibentato aria

NOTA: non adatto per essere installato su caldaie a condensazione

Ø	80/100	100/120	130/150	160/180	180/200	200/220	230/250
H	180	215	220	230	270	270	310
A	130	150	180	230	230	250	300
hL	20	20	22	25	25	25	25
N° Lamelle	3	4	4	4	5	5	6





Venezia
Valeri

Applicazione del prodotto:

Il terminale Venezia è un terminale particolarmente indicato per coloro che oltre alla funzione sono attenti all'estetica. Protegge in maniera adeguata dalle infiltrazioni di acqua piovana e fenomeni ventosi.

Istruzioni di installazione:

Installare sempre sopra l'ultimo elemento verticale della canna fumaria. Fissare con fascetta stringitubo, non utilizzare solo colle siliconiche. L'installazione del terminale deve essere eseguita da personale qualificato.

Disponibile con innesto per canne fumarie monoparete sia maschio che femmina, e per canne doppia parete con coibentazione da 25mm.

Rispetta la normativa UNI 7129/01 sez. 4-3-3 relativa ai comignoli.


Certificazione CE in base alla normativa EN 1856-1 :

- Resistenza al flusso.
- Rapporto di conformità tecnica "Terminale di protezione dalla pioggia".

INOX



RAME


doppia parete - Art. **VDP**

Ø	80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300	300/350	350/400
H	345	375	430	430	430	450	565	640	640
A	320	355	410	450	520	540	660	700	750
Hf	270	300	345	350	350	390	485	560	560



Applicazione del prodotto:

Il Terminale Vega è un terminale funzionale, ottima protezione da pioggia e vento, in particolar modo neve e nidi di uccello.

Istruzioni di installazione:

Installare sempre sopra l'ultimo elemento verticale della canna fumaria. Fissare con fascetta stringitubo, non utilizzare solo colle siliconiche. L'installazione del terminale deve essere eseguita da personale qualificato.



INOX



RAME

Disponibile con innesto per canne fumarie monoparete sia maschio che femmina, e per canne doppia parete con coibentazione da 25mm.

Rispetta la normativa UNI 7129/01 sez. 4-3-3 relativa ai comignoli.

Certificazione CE in base alla normativa EN 1856-1 :


- Resistenza al flusso.
- Rapporto di conformità tecnica "Terminale di protezione dalla pioggia".

Art. **VGA** - mono parete

ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	270	280	280	280	280	280	280	285	300	300	300	310
A	230	230	230	320	320	320	320	320	400	400	500	500
Hf	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110

Art. **VGD** - doppia parete

ø	80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300	300/350	350/400
H	280	280	285	300	300	300	310	310	310
A	320	320	320	400	400	500	500	500	600
Hf	110	110	110	110	110	110	110	110	110

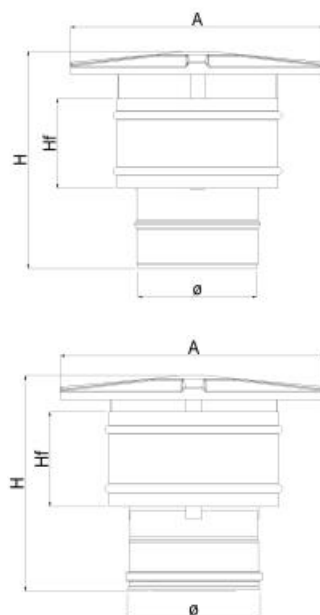



Tronco di cono *Valeri*

Applicazione del prodotto:

Il Terminale Tronco di Cono viene usato come terminale in una canna fumaria e non offre nessuna resistenza alla fuoriuscita di fumi. Consigliato per l'evacuazione di fumi di scarico in pressione.

Istruzioni di installazione:

Installare sempre sopra l'ultimo elemento verticale della canna fumaria. Fissare con fascetta stringitubo, non utilizzare solo colle siliconiche. L'installazione del terminale deve essere eseguita da personale qualificato.

INOX




RAME



Innesto specifico per canne fumarie doppia parete, con sede per guarnizione e fascetta stringitubo.

Certificazione CE in base alla normativa EN 1856-1 :
- Resistenza al flusso.



doppia parete - Art. **TPD**

Ø	80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300	300/350
H	200	200	200	200	200	200	200	200

doppia parete aria condensazione - Art. **TDP AC**

Ø	80/100	100/120	130/150	160/180	180/200	200/220	230/250
H	200	200	200	200	200	200	200

Terminale specifico per essere montato su canne fumarie con coibentazione ad aria-inox o PPs da 10mm.

NOTA: terminale adatto per essere installato su caldaie a condensazione

ASPIRATORE EOLICO

Eolica
Valeri



INOX



RAME



ZINCATO

Applicazione del prodotto:

E' uno speciale tipo di terminale rotante, che attraverso l'azione del vento, crea una depressione all'interno del canale da fumo ove è montato estraendo i fumi di scarico. La sfera rotante è montata su due cuscinetti a bagno d'olio, che ne garantiscono una rotazione molto sensibile, anche in presenza di una leggera brezza.

Istruzioni di installazione:

Installare sempre sopra l'ultimo elemento verticale della canna fumaria. Fissare con fascetta stringitubo, non utilizzare solo colle silioniche. Non installare su condotti in pressione. In caso di montaggio su canne fumarie di stufe o camini a legna, assicurarsi che l'altezza minima dalla zona di combustione sia di almeno 4m ed eseguire annualmente la manutenzione. L'installazione e la manutenzione del terminale devono essere eseguite da personale qualificato. Su canne con evacuazione fumi acidi o corrosivi richiedere al momento dell'ordine componentistica interna in acciaio inox. (Comporta un sovrapprezzo)

Materiali disponibili: Zincato, Acciaio Inox 304 BA, Acciaio Inox 430, Rame.

Disponibile con innesto per canne fumarie monoparete sia maschio che femmina, e per canne doppia parete con coibentazione da 25mm.

Rispetta la normativa UNI 7129/01 sez. 4-3-3 relativa ai comignoli.

Certificazione CE in base alla normativa EN 1856-1 :

- Resistenza al flusso.

- Rapporto di conformità tecnica "Terminale di protezione dalla pioggia".

Art. **AST** - mono parete

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400
H	280	280	280	280	280	280	280	320	320	350	380	410	380	370
A	220	220	220	220	240	240	240	260	270	330	340	390	420	470




Art. **ADP** - doppia parete


Ø	80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300	300/350
H	280	280	320	320	350	350	410	390
A	240	240	260	270	340	340	390	420

Art. **ASQ** - base quadra o rettangolare

*possibilità di realizzare misure su richiesta

mm	170x170 170x220 170x320 220x220 220x270	270x270 220x320 270x320	320x320 320x370 270x370 270x420 320x420 370x370 370x420	420x420	200/250
H	340	390	420	420	460
Hc	100	100	100	100	100
Uf	150	180	220	250	300







(Rapporto di prova n. 68219 del 26/05/1993)
Rilasciato da Istituto Giordano - Bellaria - Italy

direzione del vento rispetto all'orizzonte	velocità del vento	depressione 0,5 a monte dell'aspiratore	portata d'aria a 15° ce 1013 mbar
(°)	(m/s)	(Pa)	(m3/h)
0° Ø 15	2,5	0,3	51,9
	5,0	3,2	127,1
	10,0	10,1	290,1
	15,0	16,5	448,6
0° Ø 18	2,5	1,2	96,5
	5,0	3,1	223,4
	10,0	10,1	449,0
	15,0	16,0	684,7
0° Ø 22	2,5	0,6	133,4
	5,0	2,8	311,3
	10,0	10,4	670,2
	15,0	16,8	1028,0
0° Ø 25	2,5	0,9	175,9
	5,0	2,8	399,2
	10,0	8,6	1143,2
	15,0	13,7	1781,0



Il Presidente o
l'Amministratore
Delegato

Dott. Ing. Vincenzo Ianni

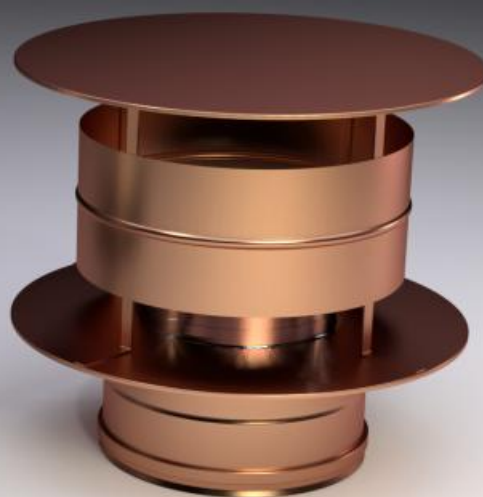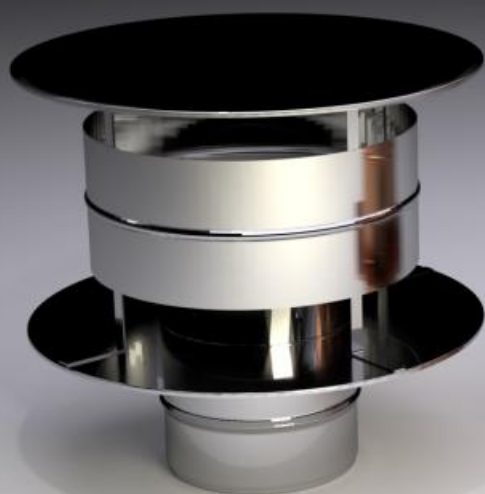

ANTARES *Valeri*

Applicazione del prodotto:

Il terminale Antares è il terminale che ha ottenuto il maggior numero di certificazioni. Protegge in maniera ottimale la canna fumaria dall'infiltrazione di acqua piovana e neve, e nel contempo permette la fuoriuscita dei fumi di scarico anche in presenza di vento proveniente da ogni direzione e inclinazione, garantendo un deflusso continuo dei fumi di scarico.

Istruzioni di installazione:

Installare sempre sopra l'ultimo elemento verticale della canna fumaria. Fissare con fascetta stringitubo, non utilizzare solo colle siliconiche. L'installazione del terminale deve essere eseguita da personale qualificato.



INOX



RAME

Disponibile con innesto per canne fumarie monoparete sia maschio che femmina, e per canne doppia parete con coibentazione da 25mm.

Rispetta la normativa UNI 7129/01 sez. 4-3-3 relativa ai comignoli.

Certificazione CE in base alla normativa EN 1856-1:



- Resistenza al flusso.
- Rapporto di conformità tecnica "Terminale di protezione dalla pioggia".
- Rapporto di conformità tecnica "Terminale di protezione dal vento".

Art. **ANT** - mono parete

ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	230	230	290	295	325	325	325	360	360	360	420	480
A	200	200	300	300	350	350	350	450	450	450	560	680
Hu	110	110	170	170	210	210	210	240	245	245	305	365

Art. **AND** - doppia parete

ø	80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300	300/350
H	220	220	280	315	350	350	410	470
A	200	200	300	350	450	450	560	680
Hu	115	115	175	210	245	245	305	365

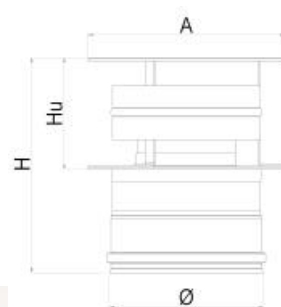



H
Valeri

Applicazione del prodotto:

Il Terminale H protegge la canna fumaria dall'infiltrazione di acqua piovana e neve, e nel contempo permette la fuoriuscita di fumi di scarico anche in presenza di forte vento. A richiesta è disponibile anche su basa quadra.

Istruzioni di installazione:

Installare sempre sopra l'ultimo elemento verticale della canna fumaria. Fissare con fascetta stringitubo, non utilizzare solo colle siliconiche. L'installazione del terminale deve essere eseguita da personale qualificato.

INOX




ZINCATO



Disponibile con innesto per canne fumarie monoparete sia maschio che femmina.

Rispetta la normativa UNI 7129/01 sez. 4-3-3 relativa ai comignoli.


Certificazione CE in base alla normativa EN 1856-1 :
- Resistenza al flusso.

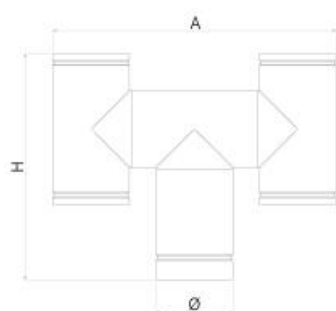

Art. **TEH**

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200
H	270	280	330	360	380	390	410	500	560
A	330	370	470	500	530	550	580	680	750

FALDALE PIOMBO

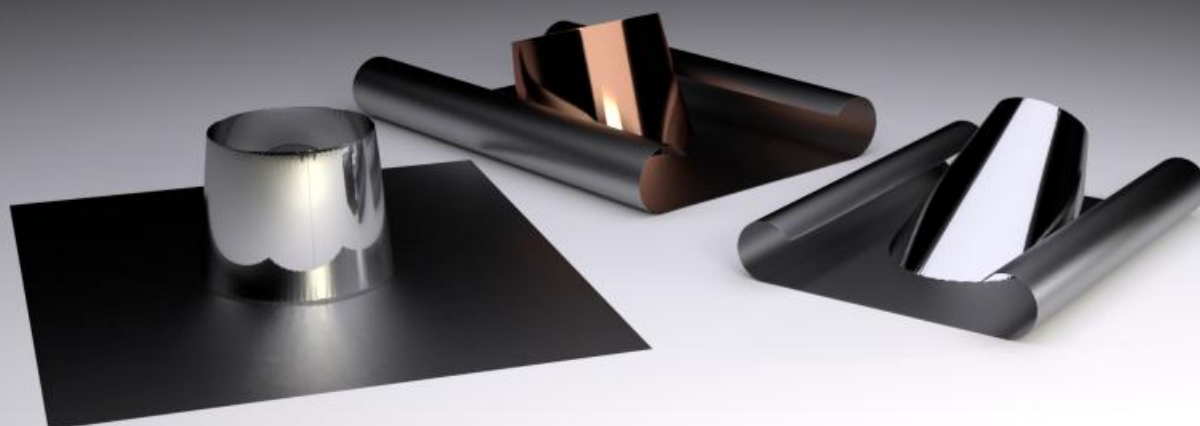

CONO
INOX



CONO
RAME

Applicazione del prodotto:

Il faldale è un componente di completamento nell'installazione di una canna fumaria. Permette di raccordare il tetto o la copertura dello stabile alla canna fumaria, rendendo impermeabile dalle infiltrazioni di acqua piovana la zona di giunzione. E' costruito sia per tetti piani che per tetti di inclinazione fino a 60°.

Il cono del faldale viene prodotto in acciaio inox o rame.

La falda in piombo si presenta estremamente modellabile su qualunque copertura.

Va correlato con la scossalina (Art. 3030) per un corretto montaggio ed ermetizzazione della zona di passaggio della canna fumaria.

Istruzioni di installazione:

L'installazione del terminale deve essere eseguita da personale qualificato.

Art. FP8

piano 0° - 5°

inclinato 5° - 30°

inclinato 30° - 60°


piano 0° - 5°
e incinato 5° - 30°
linea small


Ø	AxB	Hc
80	700x500	130
100		130
120	1000x500	130
130		140
140		140
150	1000x700	150
160		150
180		160
200		165
220	1000x800	180
230		210
250		205
300	1000x1000	220
350		220
400		220

Ø	AxB	Hc
80	700x500	100
100		100
120	1000x500	120
130		120
140		135
150	1000x700	135
160		135
180		135
200		135
220	1000x800	190
230		190
250		190
300	1000x1000	190
350		190
400		190

Ø	AxB	Hc
80	700x500	100
100		110
120	1000x700	120
130		125
140		130
150	1000x700	130
160		135
180		150
200		160
220	1000x800	170
230		180
250		200
300	1100x1000	220
350	1300x1000	250
400	1400x1000	250

Ø	AxB
80	600x500
100	
120	700x500
130	
140	
150	700x500
160	
180	
200	
220	1000x700
230	
250	
300	1000x1000
350	
400	

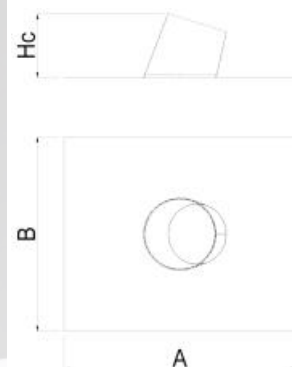

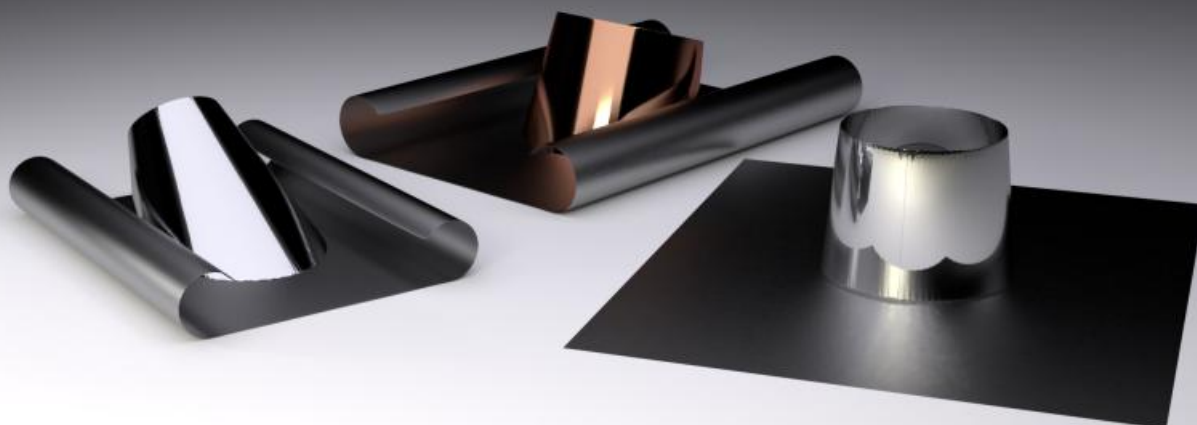

Applicazione del prodotto:

Il faldale è un componente di completamento nell'installazione di una canna fumaria. Permette di raccordare il tetto o la copertura dello stabile alla canna fumaria, rendendo impermeabile dalle infiltrazioni di acqua piovana la zona di giunzione. E' costruito sia per tetti piani che per tetti di inclinazione fino a 60°. Il cono del faldale viene prodotto in acciaio inox o rame.

La falda è prodotta in alluminio ricotto di spessore 6/10 che lo rende ben malleabile nella fase di montaggio sulle coperture dei tetti.

Va correlato con la scossalina (Art. 3030) per un corretto montaggio ed ermetizzazione della zonadi passaggio della canna fumaria.

Istruzioni di installazione:

L' installazione del terminale deve essere eseguita da personale qualificato.

CONO
INOX



CONO
RAME




Art. FAL

piano 0° - 5°

inclinato 5° - 30°

inclinato 30° - 60°

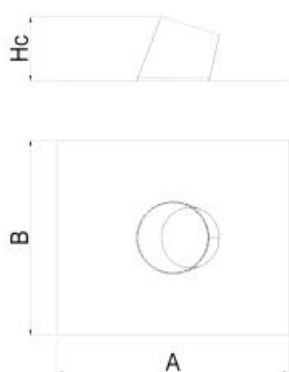

Ø	AxB	Hc	Ø	AxB	Hc	Ø	AxB	Hc
80	550x450	130	80	550x450	100	80	550x450	100
100		130	100		100	100		110
120		130	120		120	120		120
130	650x550	140	130	650x550	120	130	650x550	125
140		140	140		135	140		130
150		150	150		135	150		130
160		150	160		135	160		135
180	750x650	160	180	750x650	135	180	850x750	150
200		165	200		135	200		160
220		180	220		190	220		170
230		210	230		190	230		180
250		210	250		190	250		200
300		220	300		190	300		220
350	850x750	220	350	850x750	190	350	1300x1000	250
400		220	400		190	400		250
	1000x1000			1000x1000			1400x1000	

SCOSSALINA



INOX



RAME

Applicazione del prodotto:


La scossalina impedisce all'acqua piovana di infiltrarsi tra la parete esterna della canna fumaria e l'interno del cono del faldale. E' correlata di viti in acciaio per poterla stringere al canale del fumo.

Istruzioni di installazione:

Una volta stretta al di sopra del faldale sigillare con prodotti adeguati la zona di contatto fra la parete esterna della canna fumaria e il colletto della scossalina. L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato.

Art. SCO

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400
H	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
A	180	200	220	230	240	250	260	280	300	320	350	400	450	500

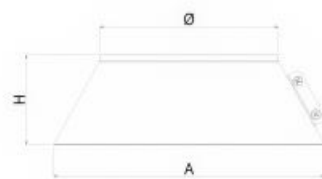

KIT CONVERSA + AREATORE



Applicazione del prodotto:

Kit completo di conversa in piombo 10/10. Pendenza 28%. Innesto disponibile in Rame o Inox elettrosaldato sp.8/10 con alette per agganciare il camino.

Il Kit comprende anche l'areatore H 400 disponibile in diversi materiali. Gli articoli possono anche essere richiesti separatamente.

Istruzioni di installazione:

L'installazione del terminale deve essere eseguita da personale qualificato.


RAME
INOX
ALL. TDM
ALL. SILVER
ALL. ANTRACITE
ALL. BG



CONO
INOX



CONO
RAME




H

Ø

Ø	AxB	H
80	600x500	400
100		400
120		400
140		400
160		400
180		400
200	670x600	400
220	750x750	400
250		400
300		400

SCARICO CONDENSA

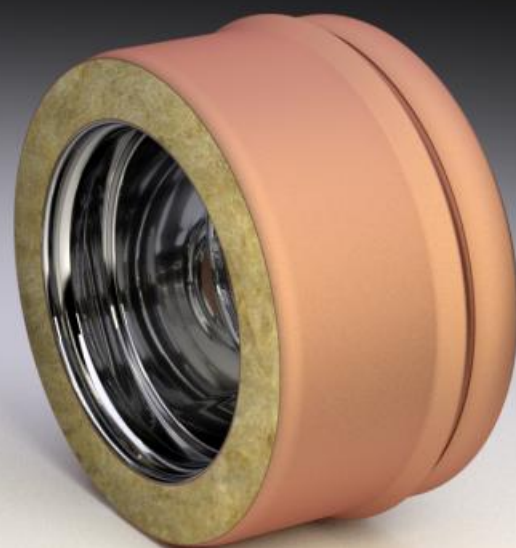

INOX



RAME

Applicazione del prodotto:

Lo Scarico Condensa è un tappo di raccolta per lo scarico di condensa e acqua piovana, è l'elemento da utilizzare alla base di qualsiasi canna fumaria/camino/condotto. Si inserisce sotto ad un raccordo a "T" a 90° o 135°, al modulo di ispezione, ad un supporto a muro o a solaio.

Istruzioni di installazione:


Nell'applicazione di tubi e raccordi per lo scarico, si raccomanda di non forzare il manicotto filettato. Durante la normale manutenzione verificare il libero deflusso, anche mediante versamento di acqua nel tappo stesso. Se nella canna fumaria/camino i fumi sono derivati da pellets o legna, si raccomanda di rafforzare in maniera significativa, gli intervalli dei tempi di manutenzione. Rispettare il senso dei fumi.


Art. SCC - mono parete

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450
H	108	110	112	113	114	114	114	117	119	120	123	128	132	136	141
Hf	84	86	88	89	90	90	90	92	95	96	99	103	107	112	116

Art. SCD - doppia parete

Ø	80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300	300/350	350/400	400/450
H	112	114	117	120	121	123	127	132	136	140
Hf	88	90	92	95	97	99	103	107	112	116

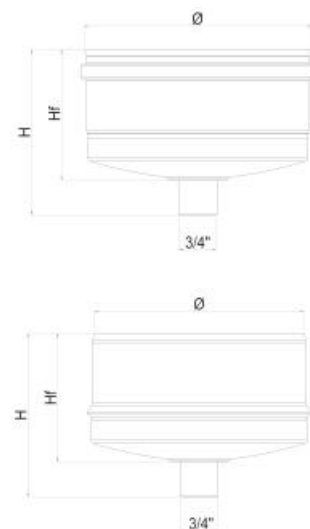

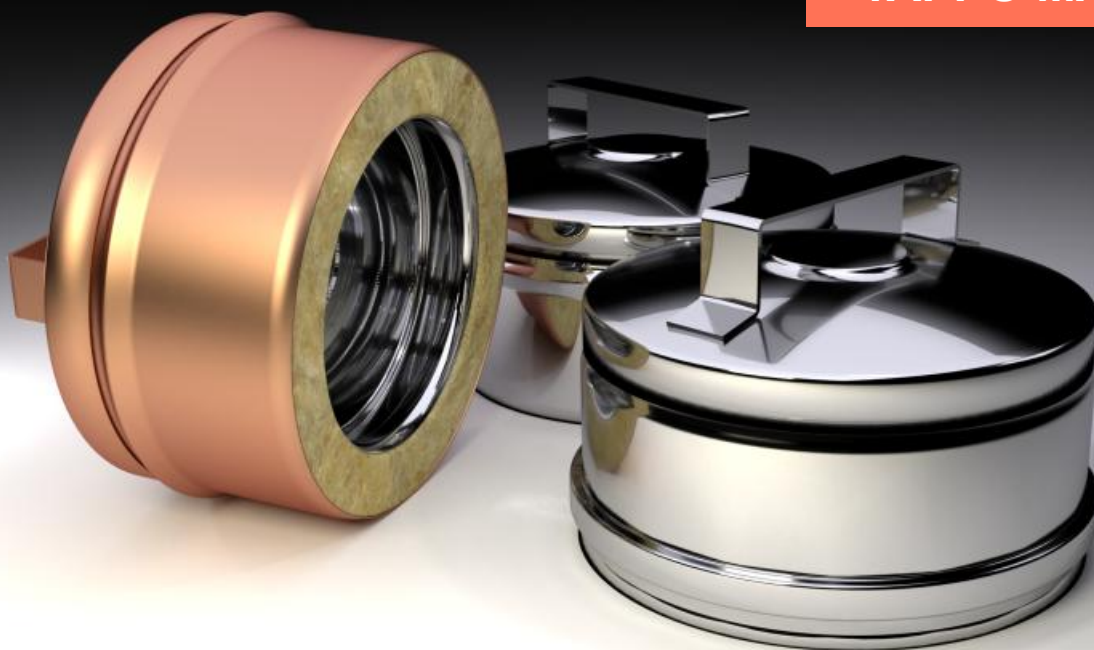

Applicazione del prodotto:

Il tappo maniglia è l'elemento da utilizzare alla base di una canna fumaria quando non è necessario scaricare delle condense, delle acque meteoriche confluite dai terminali, o accumuli di ceneri da fumi di pellets o legna che possano poi innescare un pericoloso fuoco da fuliggine.

Istruzioni di installazione:

Si inserisce sotto ad un T a 90° o 1 35°, al modulo di ispezione, ad un supporto a muro o solaio. Può essere usato come tappo finale di un collettore o per rendere cieca o ispezionabile una canna fumaria / camino / condotto. Obbligo di installare, nel tubo esterno una fascetta stringitubo di chiusura. Controllare durante la normale manutenzione che non ci sia presenza di acqua.

INOX



RAME





mono parete - Art. **TCM**

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450
H	101	104	106	107	109	110	111	114	116	119	123	129	135	141	147
Hf	84	86	88	89	90	90	90	92	95	96	99	103	107	112	116

doppia parete - Art. **TCD**

Ø	80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300	300/350	350/400	400/450
H	107	110	113	116	120	122	128	135	141	147
Hf	88	90	92	95	97	99	103	107	112	116

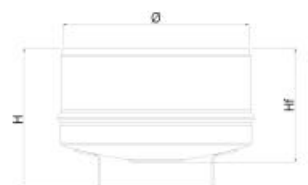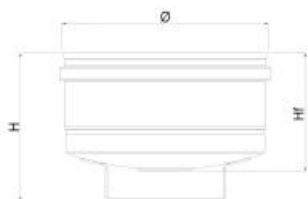

AUMENTO - RIDUZIONE DI SEZIONE



INOX

Applicazione del prodotto:


Raccordo per permettere la giunzione di due canne fumarie di diametro diverso.

Istruzioni di installazione:


Si fissa al condotto fumario mediante l'applicazione di un'apposita fascetta di diametro adeguato. L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato.

ARS - aumenti / riduzioni

Øi	Ø															H
80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	230	250	300	350	-	-	200
100	-	120	130	140	150	160	180	200	220	230	250	300	350	-	-	200
120	-	-	130	140	150	160	180	200	220	230	250	300	350	-	-	200
130	-	-	-	140	150	160	180	200	220	230	250	300	350	-	-	200
140	-	-	-	-	150	160	180	200	220	230	250	300	350	-	-	200
150	-	-	-	-	-	160	180	200	220	230	250	300	350	-	-	200
160	-	-	-	-	-	-	180	200	220	230	250	300	350	-	-	200
180	-	-	-	-	-	-	-	200	220	230	250	300	350	400	-	200
200	-	-	-	-	-	-	-	-	220	230	250	300	350	400	450	200
230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	300	350	400	450	200
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	350	400	450	200
300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	400	450	200
350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	450	200



ADATTATORE MP/DP E DP/MP

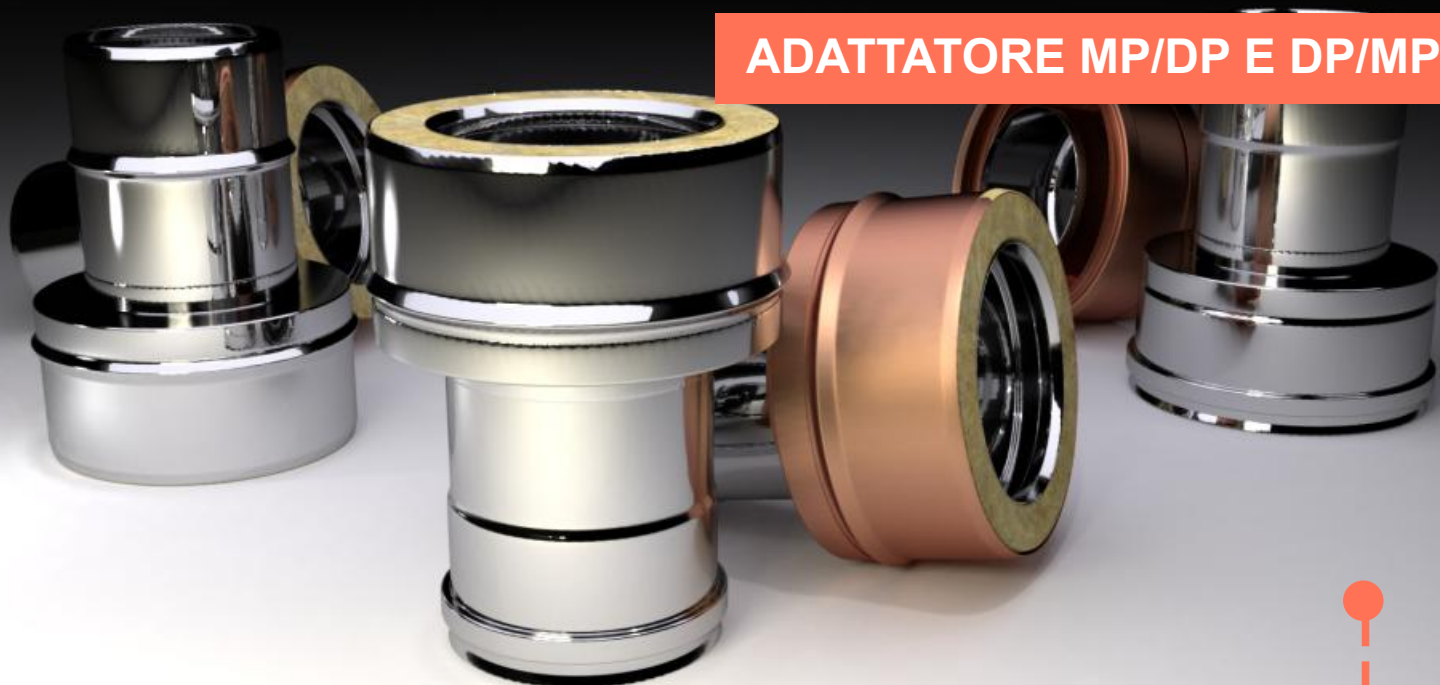

Applicazione del prodotto:

Adattatore per canne fumarie che permette il passaggio dal sistema doppia parete a quello mono parete e dal sistema mono parete a quello doppia parete.

Istruzioni di installazione:

Si fissa al condotto fumario mediante l'applicazione di un'apposita fascetta di diametro adeguato. L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato.

INOX



RAME



adattatore MP/DP - AMD




Ø	80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300	300/350	350/400
H	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Øi	80	100	130	150	180	200	250	300	350

raccordo caldaia - ACA

Ø	80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300	300/350	350/400
H	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Øi	80	100	130	150	180	200	250	300	350

adattatore DP/MP - ADM

Ø	80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300	300/350	350/400
H	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Øi	80	100	130	150	180	200	250	300	350



Rileviamo alla nostra Spett.le Clientela che:

1) La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche nel caso che il trasporto venga effettuato in porto franco. Eventuali rotture e ammanchi dovranno essere contestati all'atto della ricezione e annotati sul bollettino del corriere e sul D.D.T. Valeri srl, inoltrando reclamo a mezzo lettera raccomandata al vettore e al committente entro tre giorni dal ricevimento.

Mancando ad uno solo di questi oneri non verranno riconosciuti i danni arrecati.

2) Ogni responsabilità della Valeri srl decade qualora il cliente senza il nostro preventivo assenso, provveda a modificare i prodotti in contestazione.

3) Valeri srl si riserva, senza obbligo di preavviso, di provvedere alle modifiche ritenute più opportune dei suoi prodotti.

4) L'allegato listino e relativi sconti annulla e sostituisce i precedenti.

I terminali per canne fumarie da noi prodotti sono nel rispetto della normativa vigente che obbliga il produttore a identificare la provenienza e perdita di carico (1856-1). La responsabilità del tipo di comignolo e del tipo di materiale da utilizzare ricade sempre e comunque sull'installatore qualificato, che deve valutare l'opportunità dell'installazione a seconda dei condotti su cui vanno montati . Valeri srl declina ogni responsabilità.

* L'azienda si riserva di modificare i propri prodotti senza obbligo di preavviso alcuno.

* Le immagini riprodotte in questo catalogo sono a scopo indicativo.

Comignoli


Per comignolo si intende il dispositivo posto generalmente a coronamento di un camino singolo o di una canna fumaria collettiva ramificata atto a facilitare la dispersione dei prodotti della combustione.

Esso deve soddisfare i seguenti requisiti:

- avere sezione utile di uscita non minore del doppio di quella del camino o della canna fumaria collettiva ramificata sul quale è inserito;
- essere conformato in modo da impedire la penetrazione nel camino o nella canna fumaria della pioggia o della neve;
- essere costruito in modo che, in caso di venti di ogni direzione ed inclinazione, venga comunque assicurato lo scarico dei prodotti della combustione.

La quota di sbocco (dove per quota di sbocco si intende quella che corrisponde alla sommità del camino/canna fumaria, indipendentemente da eventuali comignoli) deve essere al di fuori della cosiddetta zona di reflusso, al fine di evitare la formazione di contropressioni, che impediscono il libero scarico nell'atmosfera dei prodotti della combustione, è necessario quindi che vengano adottate le altezze minime indicate negli schemi.

QUOTE DI SBOCCO A NORMA : UNI 7129 - UNI 10845 - UNI EN

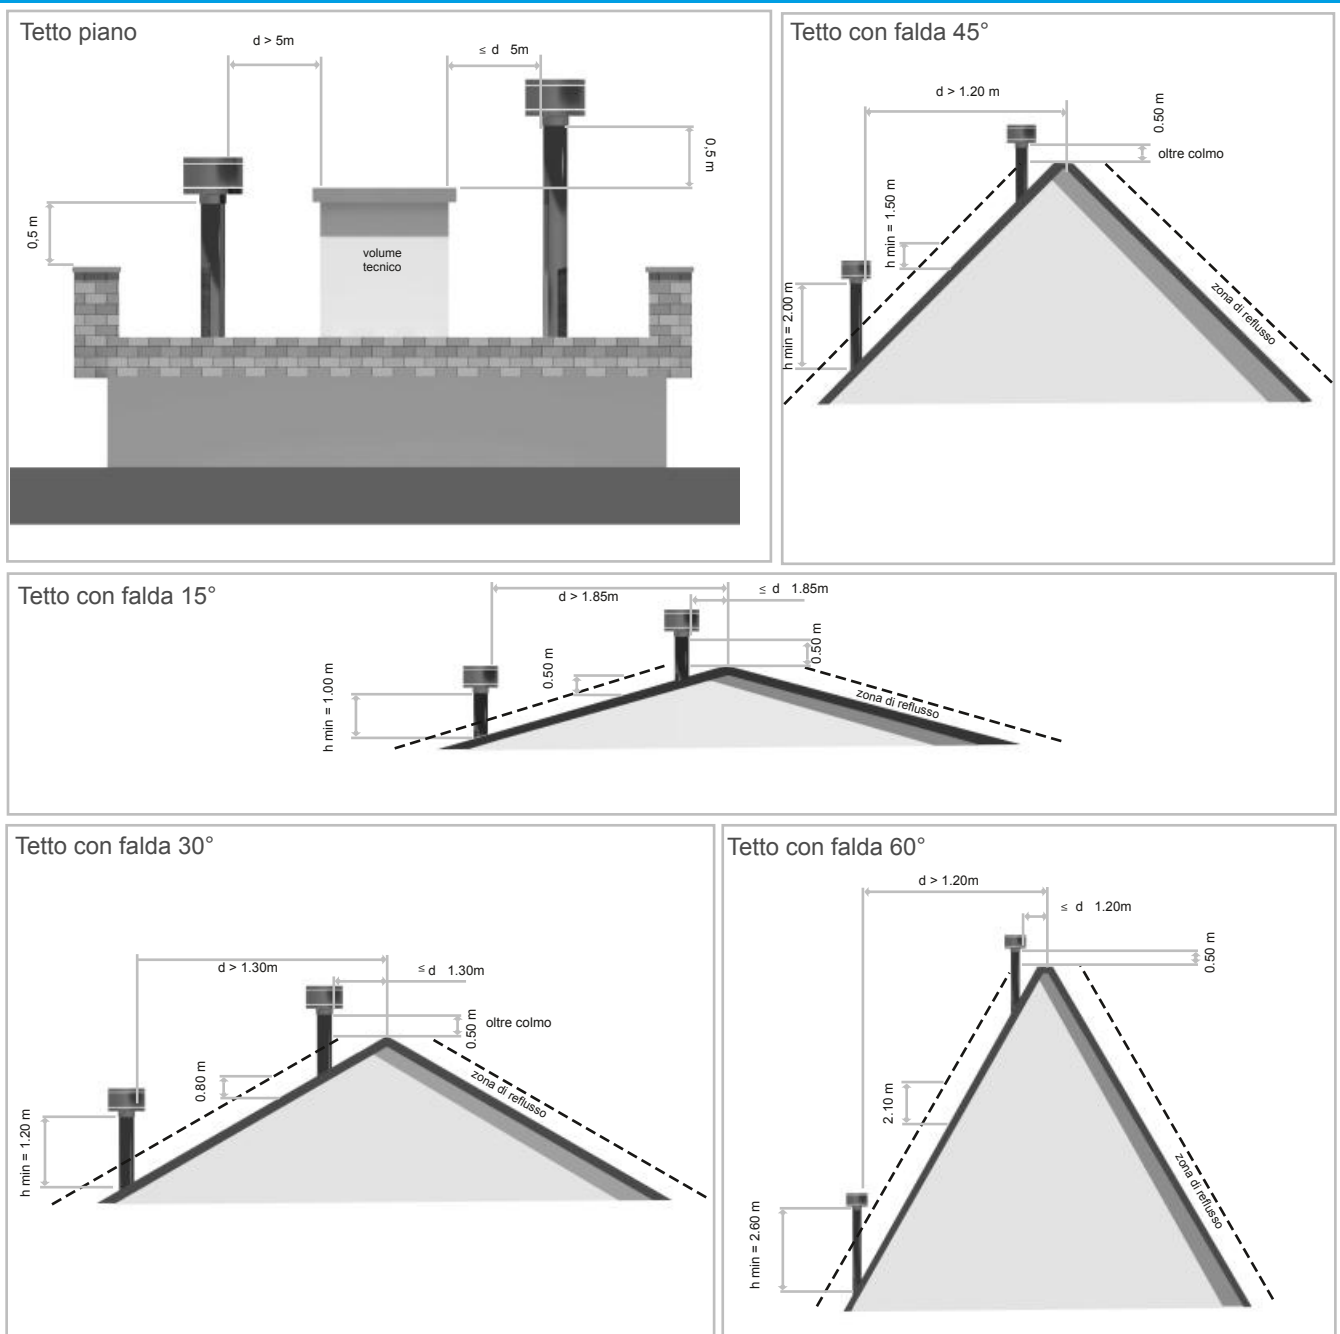

VALERI srl
Via Monticino 50 - Diegaro I
47522 Cesena (FC)
Tel. 0547 347034 Fax. 0457 355071

office@valerisrl.it
www.valerisrl.it

P.IVA : 03497060404

